Αγαπητοί Συνεργάτες

Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι η καλύτερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις επερχόμενες αλλαγές που αφορούν το νέο Σύστημα Εισροών – Εκροών των πρατηρίων. Πιο συγκεκριμένα , οι αλλαγές αυτές κινούνται στους παρακάτω τέσσερις βασικούς άξονες που παραθέτουμε με εξήγηση για τον καθένα.

1. Νομικό Πλαίσιο


Όπως πιθανόν γνωρίζετε, έχει ήδη θεσπιστεί νέα νομοθεσία που αφορά το ανανεωμένο Σύστημα Εισροών – Εκροών σε όλα τα πρατήρια καυσίμων της χώρας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Α1176 (ΦΕΚ Β’ 6827 / 12.12.2024), όπως ισχύει.

2. Αλλαγές στις Υποδομές των Πρατηρίων

α. Ηλεκτρονικές βέργες μέτρησης στάθμης δεξαμενών:

Όλες οι ηλεκτρονικές βέργες των δεξαμενών πρέπει να τοποθετηθούν μέσα σε ειδικό σωληνομαστό, με δυνατότητα σφράγισης, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση στην κεφαλή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. **Η προμήθεια και τοποθέτηση του σωληνομαστού γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πρατηρίου.**



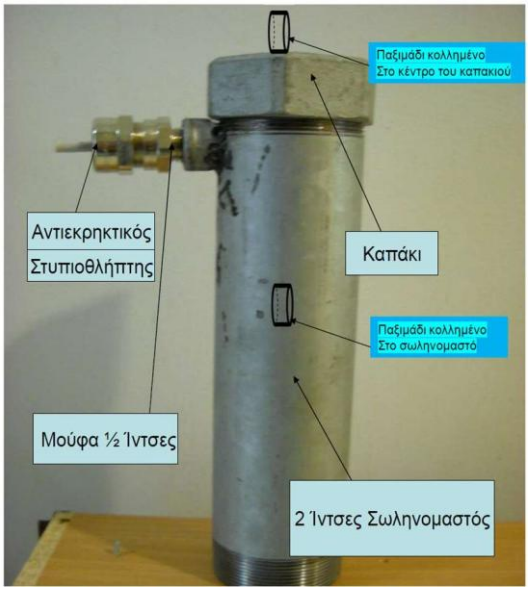



β. Βέργες με ακανόνιστο σχήμα κεφαλής:
Αν υπάρχουν βέργες με ακανόνιστο σχήμα κεφαλής, (όπως ενδεικτικά στην διπλανή απεικόνιση) πρέπει να εξασφαλιστεί με άλλο τρόπο η σφράγιση και η προστασία της ηλεκτρονικής
κεφαλής. Φυσικά, η Εταιρεία μας έχει ήδη σχεδιάσει και υλοποιήσει κατάλληλο τρόπο σφράγισης για αυτές τις βέργες με ξεχωριστά σχεδιασμένο μεταλλικό κλωβό. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο επιλογές:

1) Προμηθεύεστε από την εταιρία μας τον εν λόγω μεταλλικό κλωβό με το αντίστοιχο κόστος και διατηρείτε τις παλαιές βέργες, οι οποίες όμως δεν παράγονται πλέον, με αποτέλεσμα μελλοντικά σε περίπτωση βλάβης να πρέπει να προμηθευτείτε και νέα βέργα , και νέο σωληνομαστό ή

2) Προμηθεύεστε προληπτικά νέες βέργες προς αντικατάσταση των παλαιών, γεγονός που σε βάθος χρόνου αποτελεί για εσάς την οικονομικότερη από πλευράς κόστους επιλογή, καθώς η τοποθέτηση σωληνομαστού (όπως φαίνεται στην απεικόνιση της σελίδας 1 και βέργας), θα γίνει μόνο μία φορά.

3. Αλλαγές σε Εξοπλισμό (Hardware)

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Εισροών – Εκροών α.

Λειτουργικό Σύστημα (Windows):
Σύμφωνα με ότι ζητά η ΑΑΔΕ, ο υπολογιστής πρέπει να διαθέτει σύγχρονο λειτουργικό με αναβαθμίσεις ασφαλείας, άρα:
- Οι Η/Υ **που δεν λειτουργούν** με λειτουργικό το οποίο να λαμβάνει ενημερώσεις ασφαλείας από τον κατασκευαστή θα πρέπει να αντικατασταθούν.
- Οι Η/Υ **που λειτουργούν** με Windows 11 Pro παραμένουν, αλλά πρέπει **να προστεθεί δεύτερος σκληρός δίσκος**, όπως ακριβώς απαιτεί η νομοθεσία.

β. Απομακρυσμένη πρόσβαση:
Δεν επιτρέπεται επ΄ουδενί απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή από άτομα που δεν είναι τεχνικοί του Πιστοποιημένου εγκαταστάτη

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για άλλες λειτουργίες (π.χ. εμπορικά κυκλώματα, κάμερες, web banking κ.ά.).

Συνεπώς:

- Αν ο Η/Υ αντικατασταθεί, δεν θα εγκατασταθούν σε αυτόν άλλες λειτουργίες, ή προγράμματα.
- Αν ο Η/Υ παραμείνει, όλες οι υπάρχουσες λειτουργίες θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλον υπολογιστή **με ευθύνη και έξοδα του πρατηρίου.**

γ. Θύρες USB:
- Οι θύρες USB θα κλειδωθούν (θα αναγνωρίζουν μόνο πληκτρολόγιο και ποντίκι)
- Ο εκτυπωτής αναφορών θα πρέπει να αντικατασταθεί με δικτυακό (Ethernet).
- Το USB stick για αντίγραφα ασφαλείας καταργείται.
- Όλα τα αντίγραφα ασφαλείας θα τηρούνται σε εξωτερικό σύστημα «Cloud»
- Το UPS (θα χρειαστεί νέου τύπου) θα πρέπει να εξασφαλίζει αδιάλειπτη παροχή ρεύματος και να επικοινωνεί δικτυακά με τον υπολογιστή.

δ. Σφραγίσεις:
- Ο υπολογιστής θα σφραγιστεί από τον Εγκαταστάτη, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.
- Το Controller Αντλιών θα σφραγιστεί από τον Εγκαταστάτη για αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης.
- Το Controller Ηλεκτρονικών Βεργών θα σφραγιστεί επίσης από τον Εγκαταστάτη για τον ίδιο λόγο.

ε. Ethernet Switch
- Πρέπει να διαθέτει κωδικό πρόσβασης.
- Να επιτρέπει έλεγχο των συνδεδεμένων συσκευών.
- Να αποτρέπει τη σύνδεση μη εξουσιοδοτημένων συσκευών.

☐ Το υπάρχον switch θα αντικατασταθεί με νέο, κατάλληλων προδιαγραφών

🔸 Ενδεικτική φωτογραφία υπάρχοντος switch:



4. Αλλαγές στο Λογισμικό (Software)

Η υπολογιστική μονάδα του Συστήματος Εισροών Εκροών πρέπει να είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με:

- Τα υποσυστήματα παρακολούθησης εισροών – εκροών
- Τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) ή τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.Π.Α.Η.Ε.Σ.) και λοιπές εφαρμογές που επικοινωνούν με ΑΑΔΕ (π.χ. ERP)

Καταλήγοντας λοιπόν **σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ** δεν θα επιτρέπεται καμία άλλη σύνδεση με εφαρμογές ή εξοπλισμό εκτός αυτών που διαβιβάζουν δεδομένα σε δημόσιες αρχές, συνεπώς:
- Οι συνδέσεις με Euromat, Αυτόματους Πωλητές (OPT) και RFID Readers βάσει της νέας Νομοθεσίας θα πρέπει να διακοπούν, ενώ
- Η αποστολή δεδομένων των διανομών καυσίμων προς τα εμπορικά κυκλώματα (Γέφυρα με εμπορικό πρόγραμμα) θα συνεχιστεί κανονικά.

5. Άλλες Πληροφορίες

Για άλλα θέματα που αφορούν τη μεταφορά αντιγράφων ασφαλείας στο Cloud ή και τις τεχνικές προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από την Εταιρεία μας.